



01 PLANTA BAIXA - RAMAL DE ENTRADA DE ÁGUA
ESC: 1/100

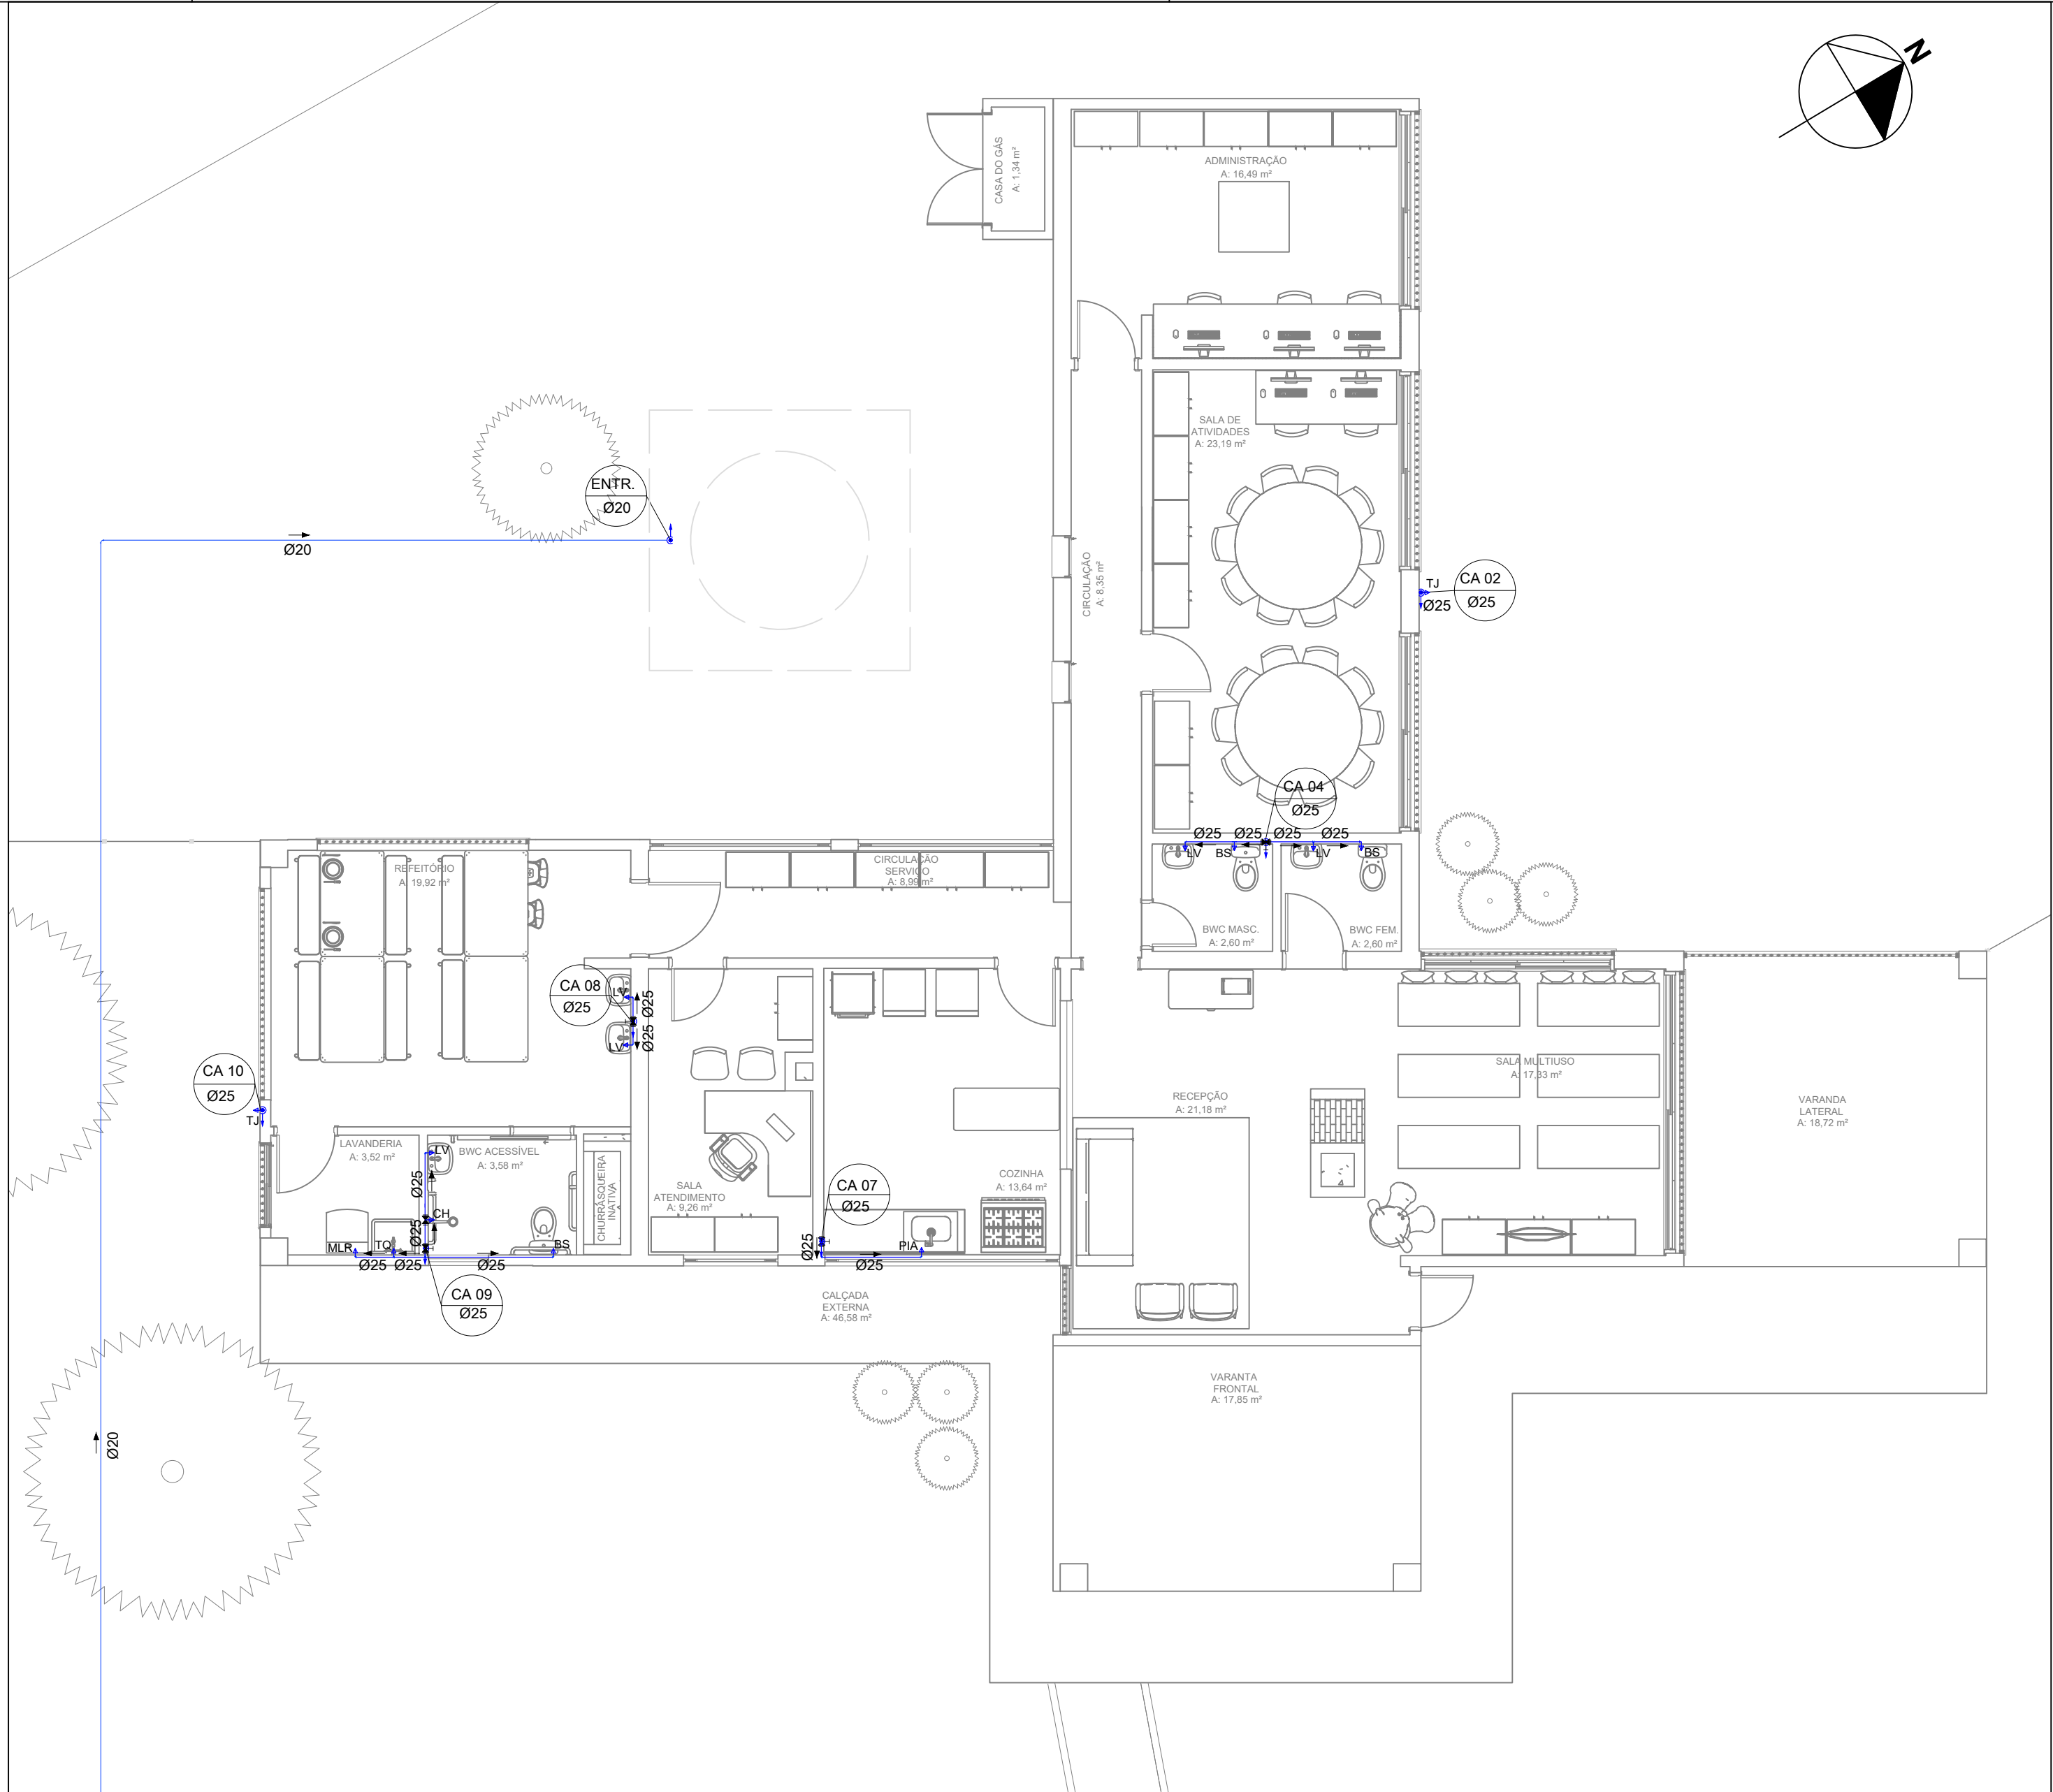

02 PLANTA BAIXA - REDE DE ÁGUA FRIA
ESC: 1/75




LEGENDA	
	Pressurizador
	Registro de gaveta c/ canopla cromada
	Registro de pressão c/ canopla cromada
	Registro de gaveta c/ bruto
	Coluna de Água Fria
	Tubulação de Água Fria - PVC Rígido Soldável

ESPERAS DE ÁGUA FRIA	ALTURA DO PISO PRONTO ÀS ESPERAS (cm)
VS - VASO SANITÁRIO COM CX. ACOPLADA	20
CH - CHUVEIRO	210
LV - LAVATÓRIO	60
PIA - PIA DE COZINHA	60
RS - REGISTRO GAVETA	180
RP - REGISTRO DE PRESSÃO	110
TJ - TORNEIRA DE JARDIM	60
TQ - TANQUE	125

Legenda Representação das Tubulações

- Tubulação embutida passante em parede
- Tubulação aparente/ passante sobre o forro



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SMOSP

ASSUNTO: **SCFV SERRANO**
PROJETO HIDROSSANITÁRIO
PLANTA BAIXA - RAMAL DE ENTRADA DE ÁGUA
PLANTA BAIXA - REDE DE ÁGUA FRIA

ENDEREÇO: Av. Serrano Santo Antônio, nº 212, Bairro Serrano - Caxias do Sul/RS

DATA: OUTUBRO/2023

PROCESSO Nº: 414/2023

DESENHO: Tamires

ESCALA: INDICADA

PRANCHA Nº: 03/05

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng.º Civil Tamires Peccati
CREA/RS 255.427