


Mês de Maio de 2019

Parâmetros	Unidade	Padrão de Potabilidade	Mediana	Número de Amostras Realizadas	Plano de Amostragem	Número de Amostras Conformes	Número de Amostras Não Conformes	Conformidades
Turbidez	unT	≤ 5,00	0,16	483	474	483	0	100,0%
Cor Aparente	uH	≤ 15,0	1,2	483	156	481	2	99,6%
Cloro	mg/L	0,20 a 5,00	0,86	483	474	475	8	98,3%
Coliformes Totais	NMP/100mL	ausente em 100mL	ausente	482	474	481	1	99,8%
Escherichia Coli	NMP/100mL	ausente em 100mL	ausente	482	474	482	0	100,0%
Fluoretos	mg/L	0,60 a 0,90	0,74	393*	0		não se aplica	
pH**	-	6,0 a 9,5	6,32	482*	0		não se aplica	

* Amostras realizadas no sistema de distribuição para fins de monitoramento interno

** Faixa recomendada no § 1º Art. 39 Anexo XX da PC nº 05/2017

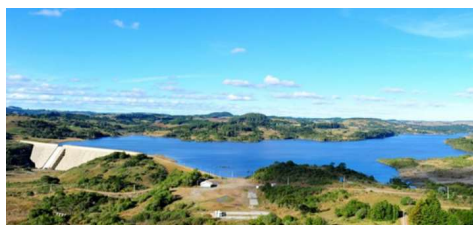

Adequações Mês de Maio de 2019

