






NOTAS GERAIS

1. MEDIDAS EM CENTÍMETROS, SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO.
2. ONDE HOUVER DIVERGENÇAS ENTRE COTA E ESCALA, PREVALERÁ O VALOR DAS COTAS.
3. DEVERÁ A CONTRATAÇÃO, ANTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, LEVANTAR AS POSSÍVEIS DÚVIDAS DO PROJETO A FIM DE ESCLARECER AS MESMAS, JUNTO A FISCALIZAÇÃO.
4. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFIRMADAS NA OBRA.
5. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DESENGENHO DEVERÃO SEMPRE SER UTILIZADAS EM CONJUNTO COM AQUÉLHAS PRESENTES NOS MEMÓRIAS E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE.
6. ELETRODUTOS:
 - 6.1. ELETRODUTO COM DIÂMETRO NÃO INDICADO SÃO DE 61”.
 - 6.2. TODOS OS ELETRODUTOS DEVEM SER NA COR VERMELHA;
 - 6.3. SE OS CABOS DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO NÃO FOREM BLINDADOS, DEVE-SE OBRIGATORIAMENTE UTILIZAR ELETRODUTOS E CANAIS DE LIGAÇÃO METÁLICAS;
 - 6.4. O ELETRODUTO SECO DEVERÁ POSSUIR GUA DE 1/2”.
7. CABOS:
 - 7.1. É VERBADA A EMENDA NOS CABOS DE DADOS;
 - 7.2. É VERBADA A UTILIZAÇÃO DE CABOS COM A CAPA DANIFICADA.
8. IDENTIFICAÇÃO:
 - 8.1. TODOS OS CABOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS JUNTOS ÀS EXTREMIDADES ATRAVÉS DE ANILHAS DE PVC, NAS CAIXAS DE PASSAGEM, CONDUÍTES E A CADA 3,0m DE ELETROCALHAS PERIFERADOS.

SIMBOLOGIA

	DETECTOR DE FUMAÇA
	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
	AVISADOR SONORO E VISUAL
	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO
	DETECTOR TÉRMICO
	DETECTOR TÉRMICO - ENTREFORO
	DETECTOR DE FUMAÇA - ENTREFORO
	ELETRICOUTO QUE DESCE / SOBE

REVISÃO					
REVISÃO					
REVISÃO					
REVISÃO					
REVISÃO					
EMISSION INICIAL				03/06/2024	EMISSION INICIAL

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO

E-MAIL: samae@samaecaxias.com.br

SANTINI E ROCHA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA
RUA MOSTARDEIRO, 992 - CONJ. 03 - PORTO ALEGRE/RS - BAIRRO INDEPENDÊNCIA - CEP 91.100-000
FONE 051 3332-6911
CNPJ: 90.157.553/0001-45


ESPECIFICAÇÃO ELETRICA	TIPOA
RESPONSÁVEL TÉCNICO	PROJETO EXECUTIVO
ENG. FELIPE RICHTER LUCAS - CREAR-RS 203503	EQUIPE
	ENG. CIVIL GIORIANO LORENCI CREAR-RS 774920

OBRA
SEDE ADMINISTRATIVA SAMAE
EDIFICIO ADMINISTRATIVO
ENDEREÇO

Rua Visconde de Pelotas, 2256, Madureira - Caxias do Sul/RS	ESCALA
AUTOR DO ANTEPROJETO DE ARQUITETURA ARQ. SAMUEL DAL PIAZ JACONI CAU- A101836-1 / ENG. LEONERIO DE CASTILHOS CREA 112007-D	1/75
CONTEÚDO	PRONÓCIA

ALARME DE INCÊNDIO

DE-2023-025-ALM-P8-06-Rev00.dwg

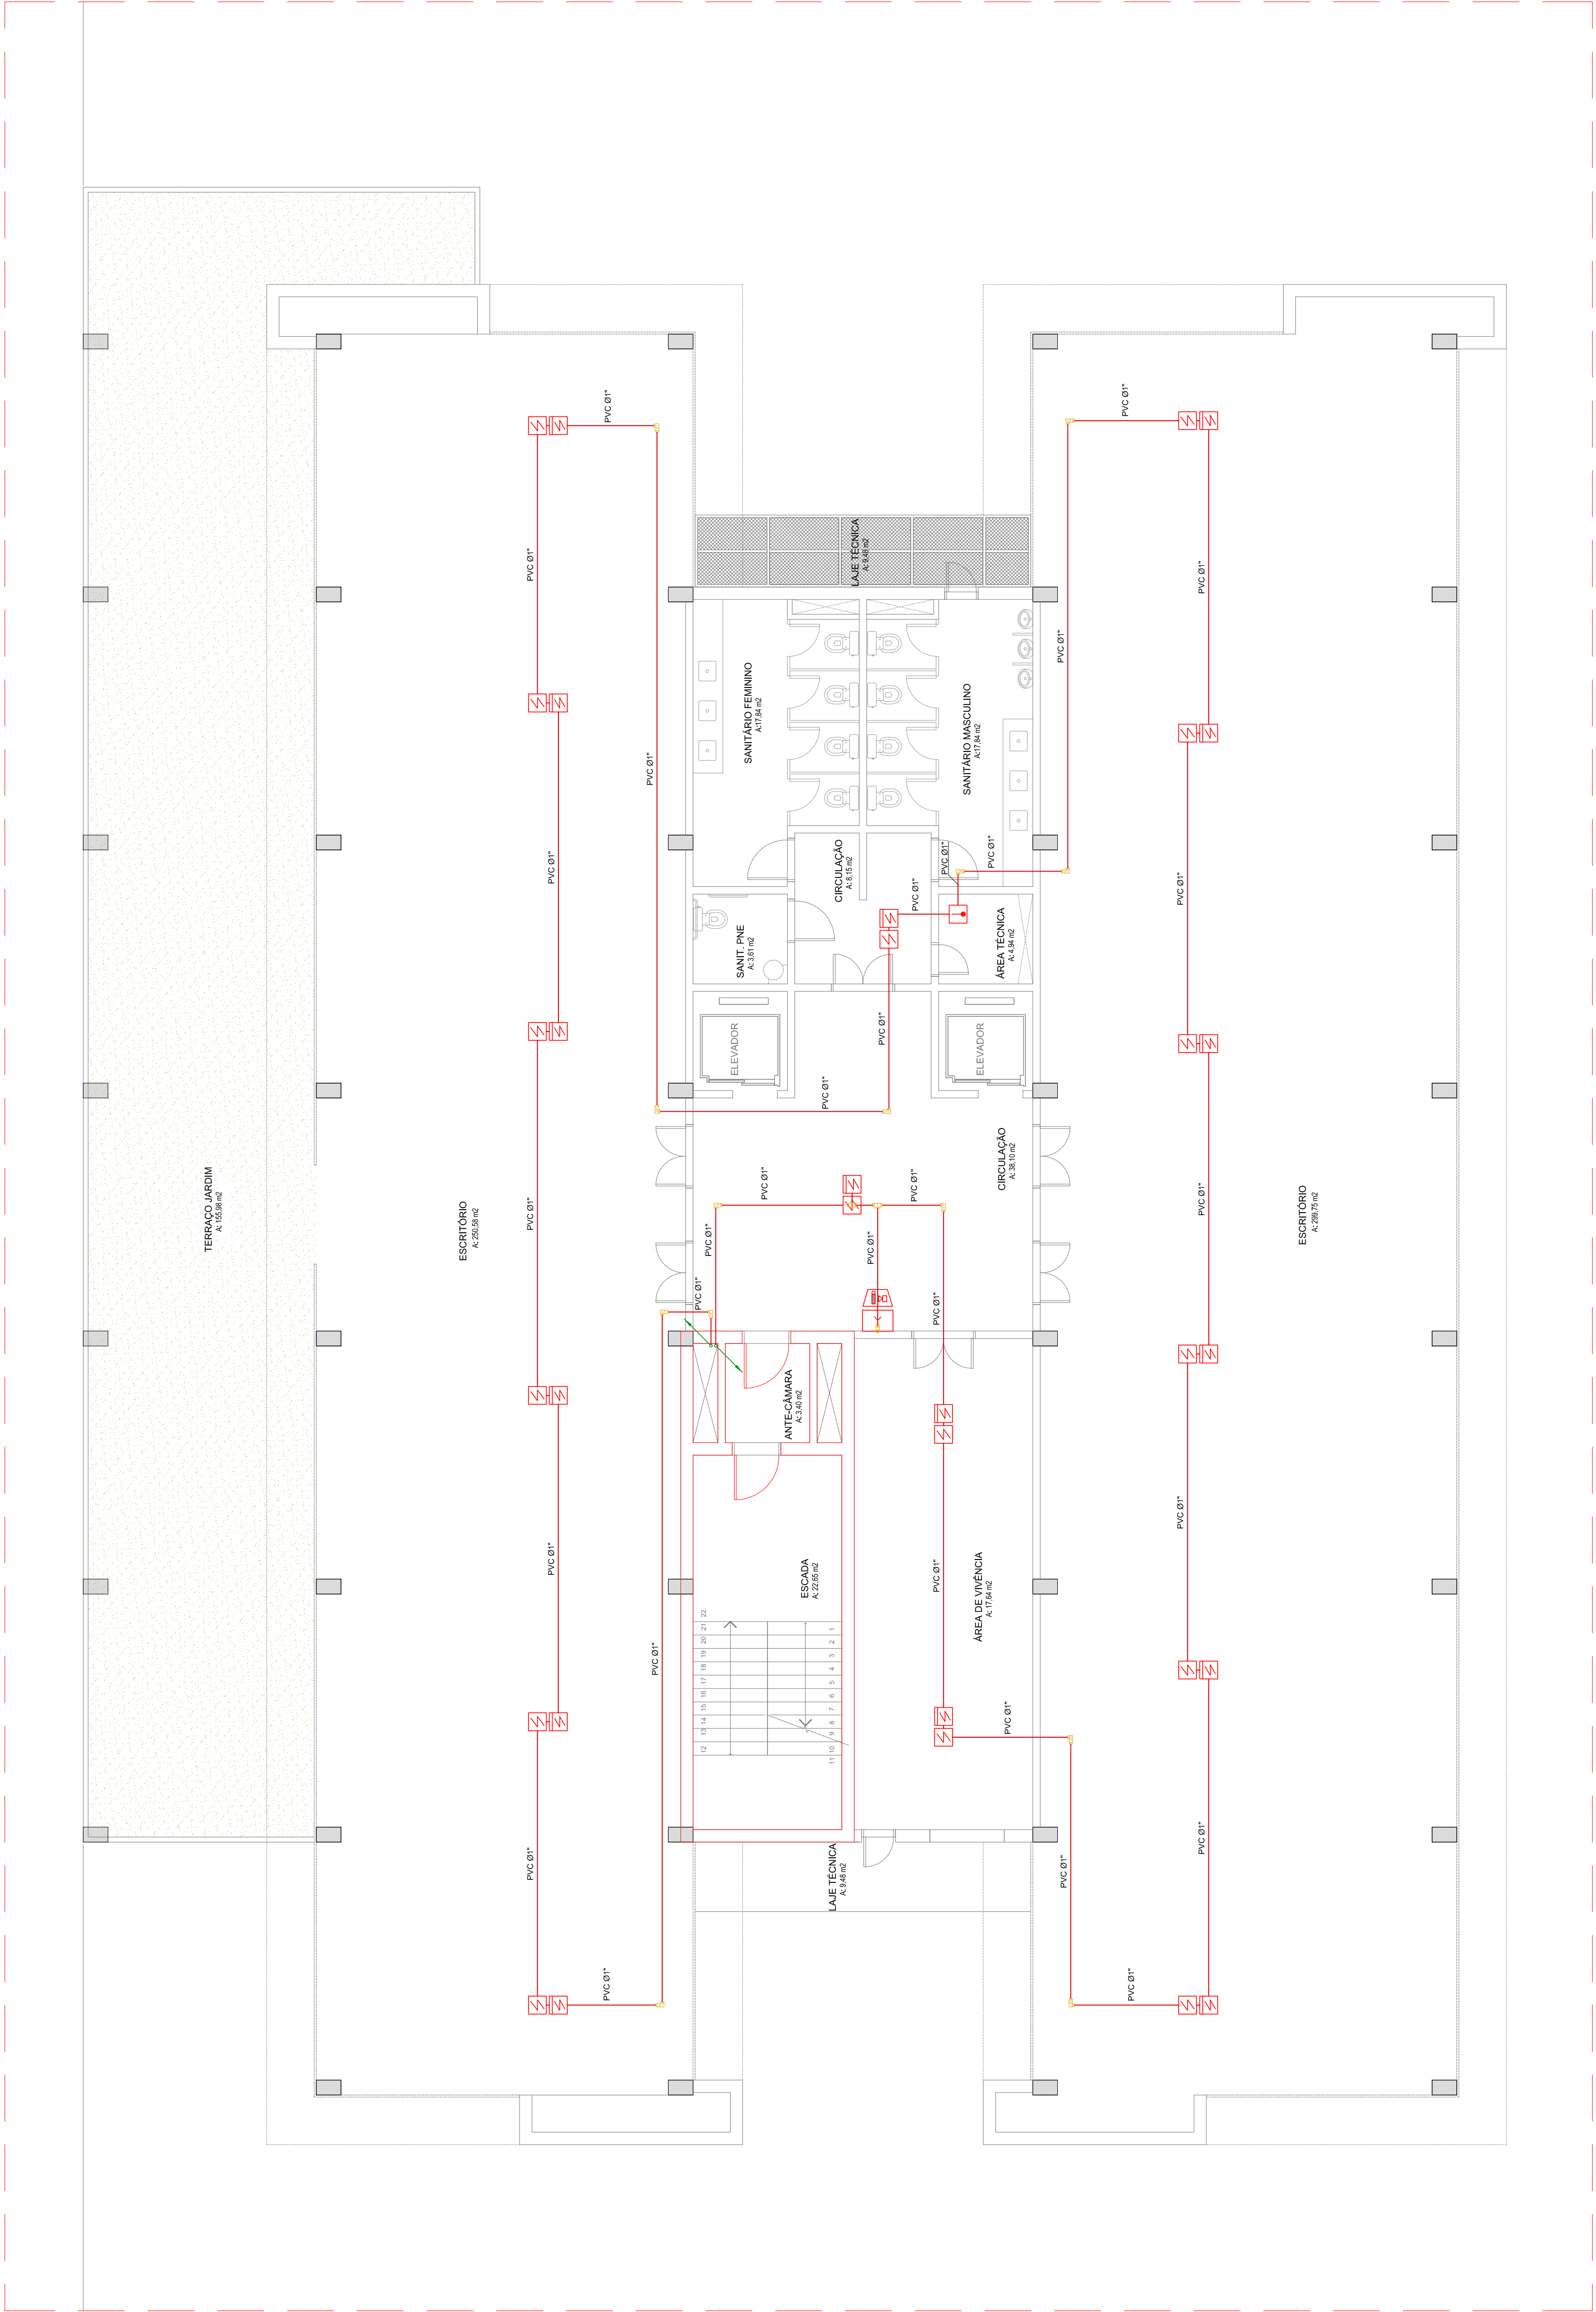


PLANTA BAIXA - ADMINISTRATIVO - PAVIMENTO 3° PAVIMENTO


ESCALA: 1/75

REPRESENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS


REPRESENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS (FORÇA E ILUMINAÇÃO)

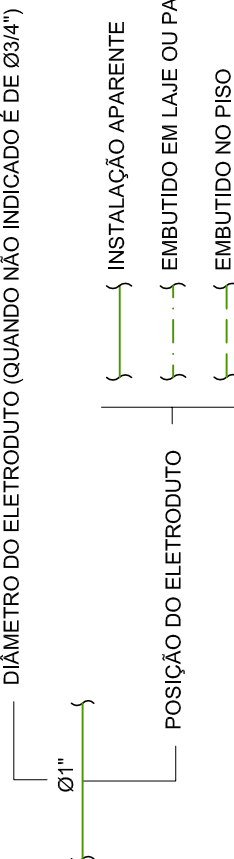

REPRESENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS (FORÇA E ILUMINAÇÃO)

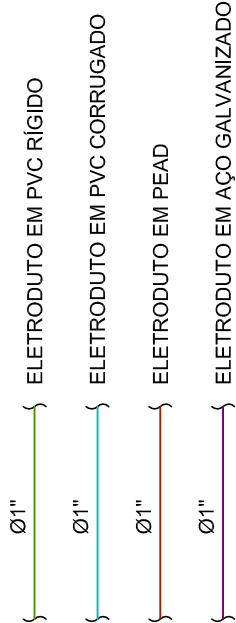

PVC - PVC RÍGIDO ROSCÁVEL
PVC-F - PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO

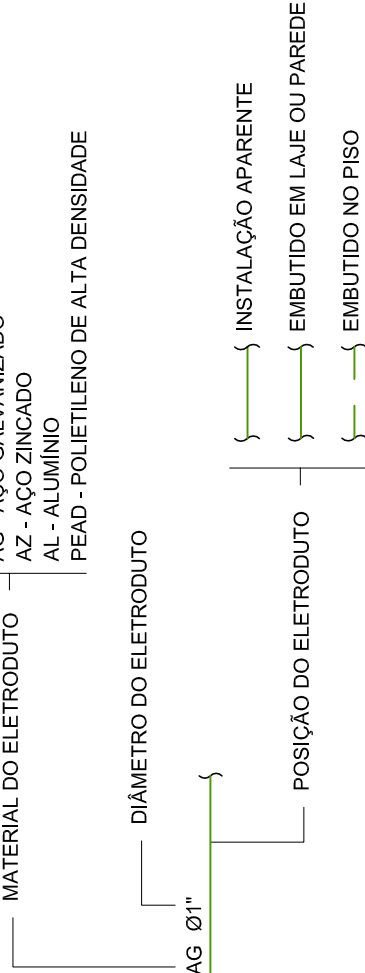

REFERÊNCIAS DE CONDULETES

