









NOTAS GERAIS

1. MEDIDAS EM CENTÍMETROS, SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO.
2. ONDE HOUVER DIVERGÊNCIAS ENTRE COTA E ESCALA, PREVALEÇA O VALOR DAS COTAS.
3. DEVERÁ A CONTRATADA, ANTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, LEVANTAR AS POSSÍVEIS DÚVIDAS DO PROJETO A FIM DE ESCLARECER A MESMA, JUNTAMENTE À FISCALIZAÇÃO.
4. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFIRMADAS NA OBRA.
5. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE DESENHO DEVERÃO SEMPRE SER UTILIZADAS EM CONJUNTO COM AQUELAS PRESENTES NOS MEMÓRIAS E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE.
6. ELETTRODUTOS:
 - 6.1. ELETTRODUTO COM DIÂMETRO NÃO INICIADO SÃO DE 91”.
 - 6.2. TODOS OS ELETTRODUTOS DEVEM SER NA COR VERMELHA.
 - 6.3. SE OS CABOS DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO NÃO FOREM BLINDADOS, DEVE-SE OBRIGATORIAMENTE UTILIZAR ELETTRODUTOS E CANAIS DE LIGAÇÃO METÁLICAS.
 - 6.4. TODO ELETTRODUTO SECO DEVERÁ POSSUIR GUIA DE INTON.
 - 6.5. CANALIZAÇÃO:
 - 7.1. É VERBADA A ENFEREA NOS CABOS DE DADOS.
 - 7.2. É VERBADA A UTILIZAÇÃO DE CABOS COM A CAPA DANIFICADA.
8. IDENTIFICAÇÃO:
 - 8.1. TODOS OS CABOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS JUNTOS ÀS EXTREMIDADES ATRAVÉS DE ANILHAS DE PVC, NAS CAIXAS DE PASSAGEM, CONDUÍTES E A CADA 3,0m DE ELETTROCALISAPERFURADOS.

SIMBOLOGIA

	DETECTOR DE FUMAÇA
	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
	AVISADOR SONORO E VISUAL
	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO
	DETECTOR TÉCNICO
	DETECTOR TÉCNICO - ENTREFEITO
	DETECTOR DE FUMAÇA - ENTREFEITO
	ELETRICIDADE QUE DESCE / SOBE

REVISÃO				
REVISÃO				
REVISÃO				
REVISÃO				
REVISÃO				
EMISSION INICIAL		03/06/2024		EMISSION INICIAL

SAMAE
Sociedade de Saneamento de
Municípios Associados
Cidade de São Paulo

SANTINI
CONTRATAÇÃO

SANTINI E ROCHA
ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA

RUA MOSTARDEIRO, 992 - CONJ. 03 - PORTO ALEGRES - BAIRRO INDEPENDÊNCIA - CEP 90430-000

FONE 051 3332-4911

CNP-J: 90.157.553/0001-45

ESPECIALIDADE ELETRICA	ENFA PROJETO EXECUTIVO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	EQUIPE
ENG. FELIPE RICHTER LUCAS - CREA-RS 203503	ENG. CIVIL GIORDANO LORENCI CREA-RS 74620

OBRA


SEDE ADMINISTRATIVA SAMAE
EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO

Rua Visconde de Paqueta, 2256, Madureira - Caxias do Sul/RS	ESCM
---	------

CONTEÚDO	11/3
PRANCHIA	


ALARMIE DE INCENDIO
PLANTA BAIXA - 2º PAVIMENTO
PB-05

DE-2023-025-ALM-PB-05-Rev00.dwg

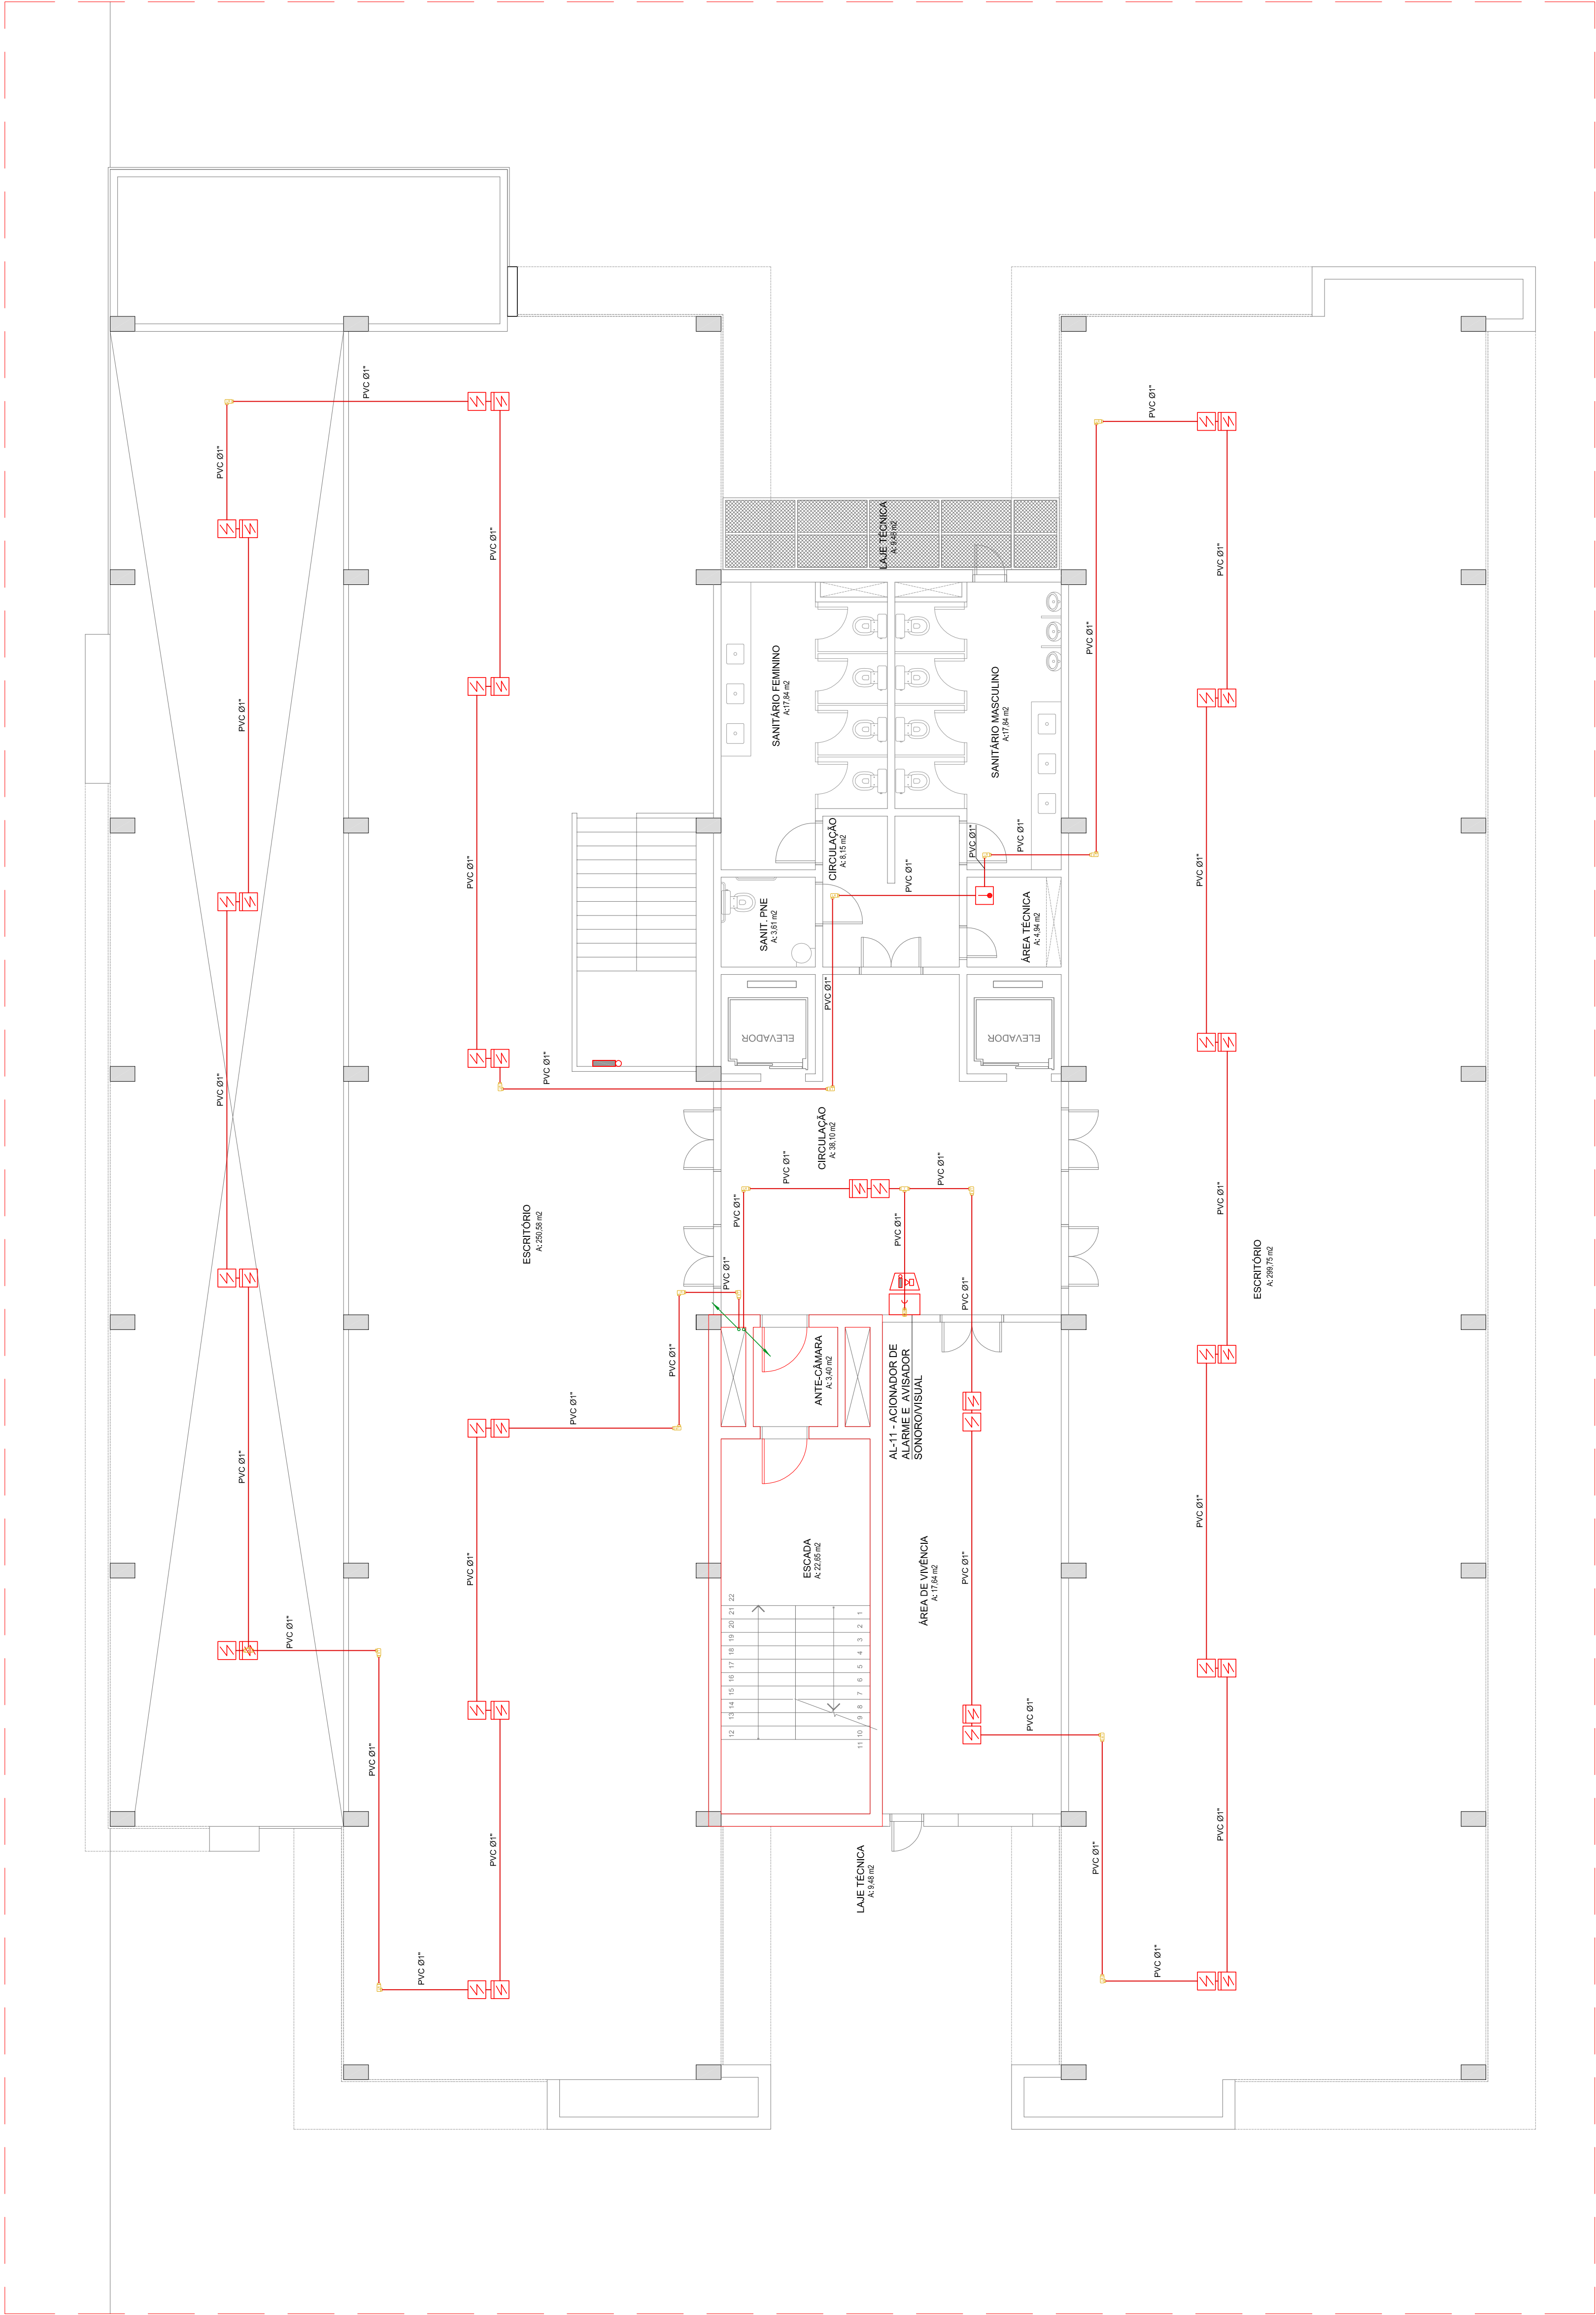


PLANTA BAIXA - ADMINISTRATIVO - PAVIMENTO 2º PAVIMENTO

REPRESENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS

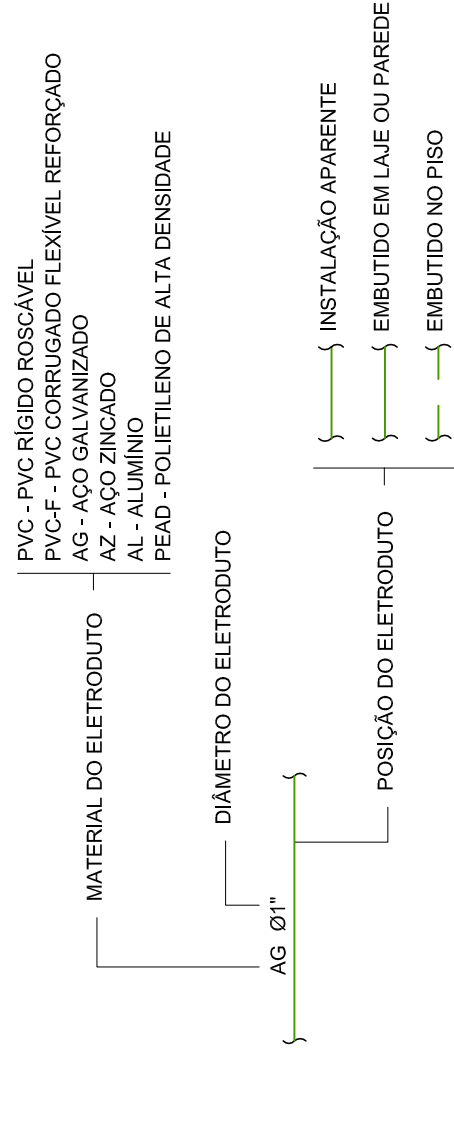

REPRESENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS (FORÇA E ILUMINAÇÃO)

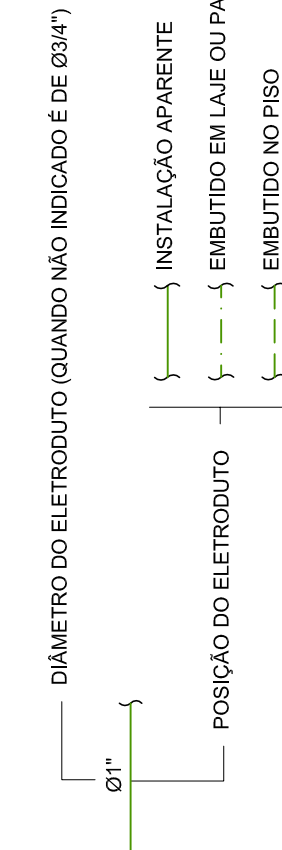

REFERÊNCIAS DE CONDULETES

