








## NOTAS GERAIS

- MEIOES EM CENTÍMETROS, SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO.  
ONDE HOUVER DIVERGÊNCIAS ENTRE COTA E ESCALA, PREVALECE O VALOR DAS COTAS.  
DEVERÁ A CONTRATADA, ANTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, LEVANTAR AS POSSÍVEIS DÚVIDAS DO PROJETO, A FIM DE ESCLARECER, MEDIANTE A JORNADA PARA A FISCALIZAÇÃO.  
TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFIRMADAS EM TERMO DE ATENDIMENTO.  
O PROJETO DEVE SER ELABORADO E EXECUTADO SEMPRE SER UTILIZADAS EM CONJUNTO, COM ASQUELAS PRESENTES NOS MEMORIAIS E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE.
- ELETTRODUTOS:
- 3.1. ELETTRODUTO COM DIÂMETRO NÃO INDICADO SÃO DE Ø 1";
- 3.2. TODOS OS ELETTRODUTOS DEVEM SER NA COR VERMELHA;
- 3.3. O ELETTRODUTO DEVE SER ENTERRADO A 10 CM DE PROFUNDIDADE, DEVE-SE OBRIGATORIAMENTE UTILIZAR ELETTRODUTOS E CAMAS DE LIGAÇÃO METÁLICAS.
- 3.4. TODO ELETTRODUTO SECO DEVERIA POSSUIR GUIA DE 1/2" LCM.
- CABLAGEM:
- 3.5. E VETADA A EMENDA NOS CABOS DE DADOS;
- 3.6. E VETADA A UTILIZAÇÃO DE CABOS COM A CAPA DANIFICADA.
- 3.7. TODOS OS CABOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS JUNTO AS EXTREMIDADES ATRAVÉS DE ANELHAS DE PVC, NAS CAVAS DE PASSAGEM, CONDUÍTES E A COTA 3,0m DE ELETTROCALHA DEBEM SER IDENTIFICADAS.

## SIMBOLOGIA

	DETECTOR DE FUMAÇA
	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
	AVISADOR SONORO E VISUAL
	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO
	DETECTOR TÉRMICO
	DETECTOR TÉRMICO - ENTREFERRO
	DETECTOR DE FUMAÇA - ENTREFERRO
	ELETRODUTO QUE DESCE / SOBE

[illegible]

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL  
DE ÁGUA E ESGOTO**  
CAXIAS DO SUL - RS  
E-MAIL: [samae@samatecaxias.com.br](mailto:samae@samatecaxias.com.br)

**SANTINI E ROCHA**  
CONTRATADA

**SANTINI  
E  
ROCHA**  
ARQUITETOS


**SANTINI E ROCHA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA**  
RUA MOSTARDEIRO, 992 - CONJ. 03 - PORTO ALEGRE/RS - BAIRRO INDEPENDENCIA - CEP 90430-400  
FONE 51 3332-6911  
CNPJ: 90.157.553/0001-45

<p>SPECIAL DUDE</p> <p><b>ELÉTRICA</b></p> <p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p>	<p>ETAPA</p> <p><b>PROJETO EXECUTIVO</b></p> <p>EQUIPE</p> <p>ENG. CIVIL (GIORDANO LORENCI) CREARS 174620</p>
---	---

SEDE ADMINISTRATIVA SAMAE  
EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO

Rua Visconde de Pelotas, 2256, Madureira - Caxias do Sul/RS	ESCALA
AUTOR DO ANTEPROJETO DE ARQUITETURA ARQ. SAMUEL DAL PIAZ JACONI CAUL-A101836-1 / ENG. LEONERIO DE CASTILHOS CREIA 112007-D	1/75
CONTEÚDO	EDIFICAÇÃO

ALARME DE INCÊNDIO PLANTA BAIXA - SUBSOLO 2	PB-02
--	-------

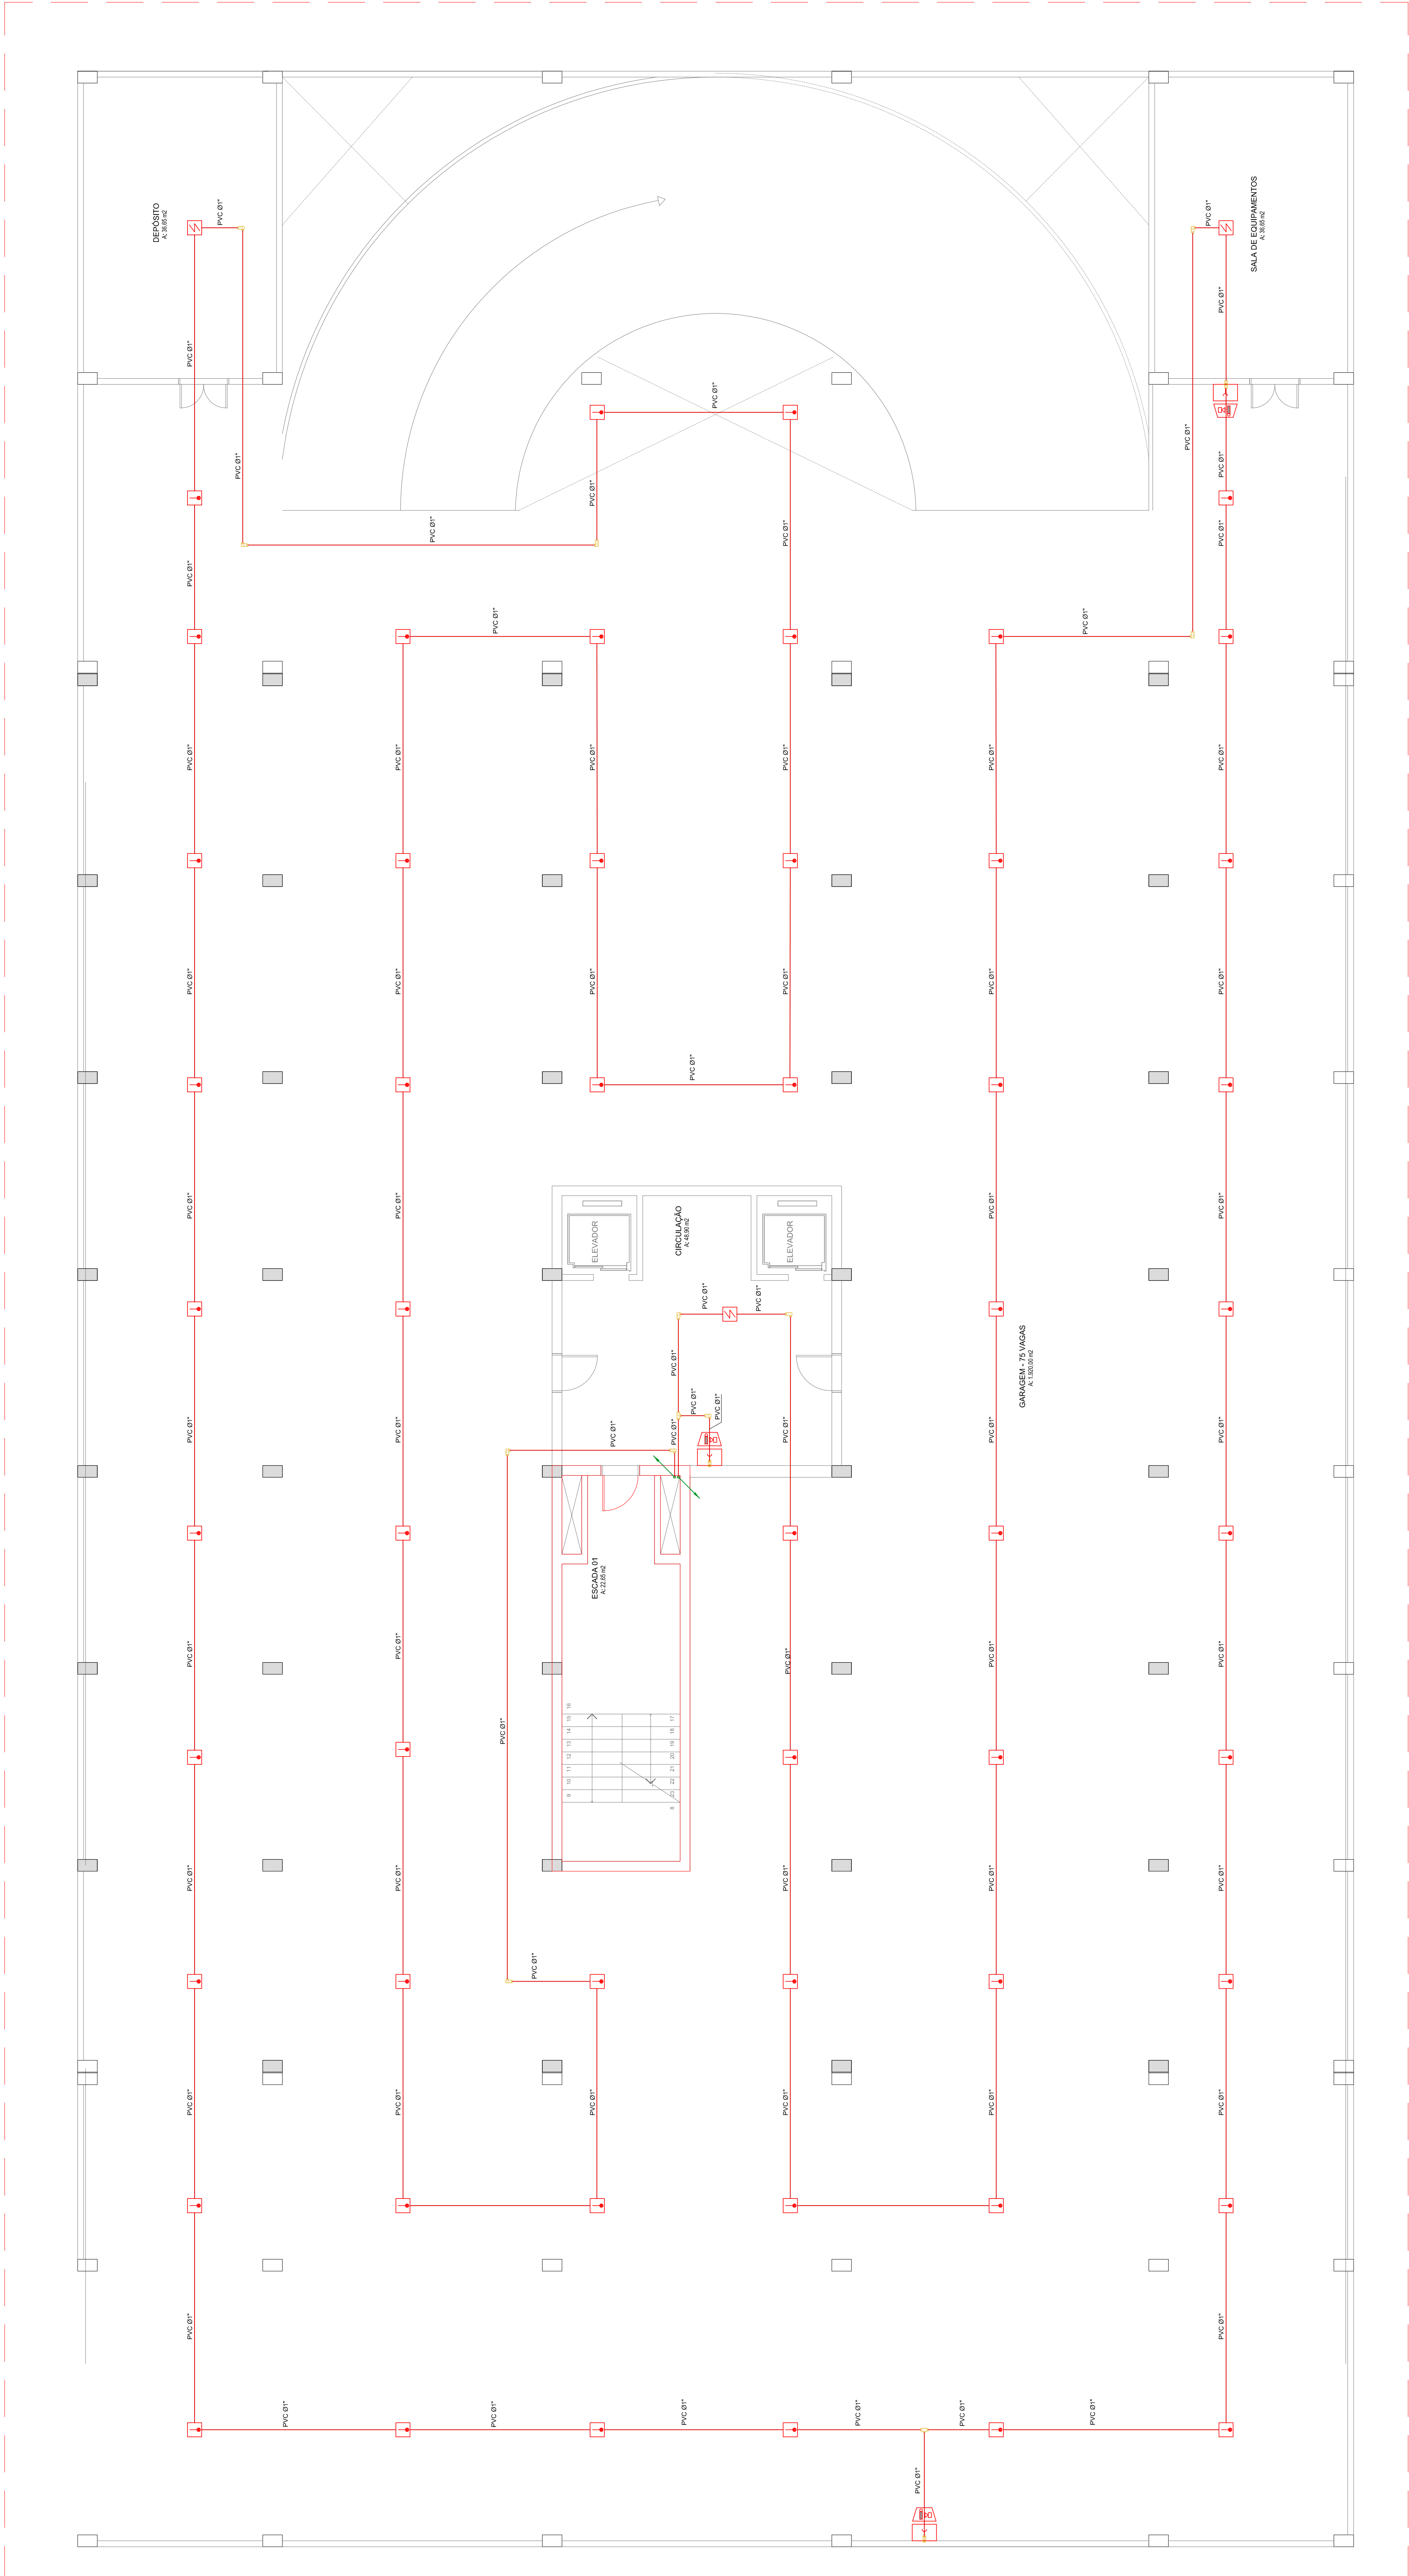



PLANTA BAIXA - ADMINISTRATIVO - SUBSOLO 02

## REPRESENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS

## REPRESENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS (FORÇA E ILUMINAÇÃO)



## REPRESENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS (FORÇA E ILUMINAÇÃO)

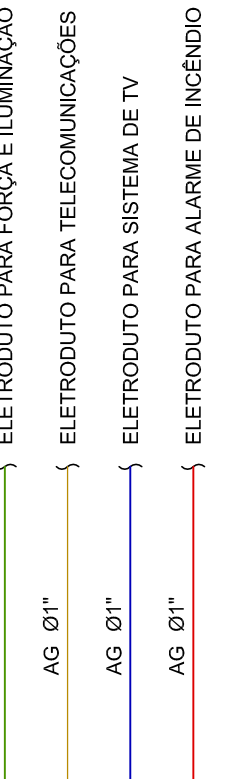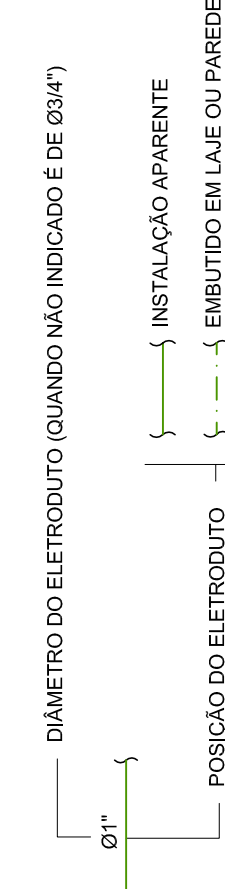

## REPRESENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS

